




NF EN 60903 : 2003
IEC 60903 : 2002

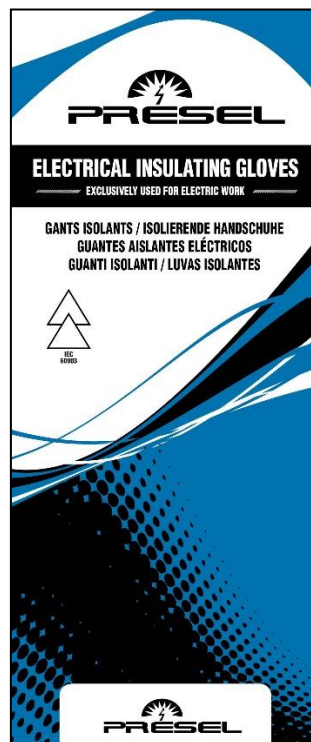

(*) Ajouter la taille :
8, 9, 10 ou 11

UTILISATION

Protection individuelle contre les chocs électriques lors de travaux sous tension jusqu'à 1000 Vac et 1500 Vdc.

Ces gants en latex naturel, avec des propriétés mécaniques incorporées, évitent l'utilisation de sur-gants en cuir.

L'utilisation de sous-gants en coton est recommandée pour un meilleur confort et une bonne hygiène.


CARACTERISTIQUES

- Conforme à la EN 60903 : 2003, équivalente à la IEC 60903 : 2002
- Gants isolants de classe 0 (1000 V)
- Equipement de Protection Individuelle catégorie III
- Matière : latex naturel bicolore (extérieur : orange et intérieur : naturel)
- Température d'utilisation -25°C à +55°C
- Résistance mécanique supérieure à la perforation, l'abrasion, la coupure et la déchirure, selon les spécifications des gants « composites ». La protection mécanique complémentaire est visualisée par le symbole 
- Catégorie RC (résistance acide, huile, ozone et très basses températures)
- Marquage des gants selon la norme IEC 60903
- Notice d'utilisation

GAMME

Référence	Taille	Catégorie	Tension maxi (V)		Poids (gr)
			AC	DC	
GPM-0-8	8	RC	1000	1500	
GPM-0-9	9				350
GPM-0-10	10				
GPM-0-11	11				

MARQUAGE

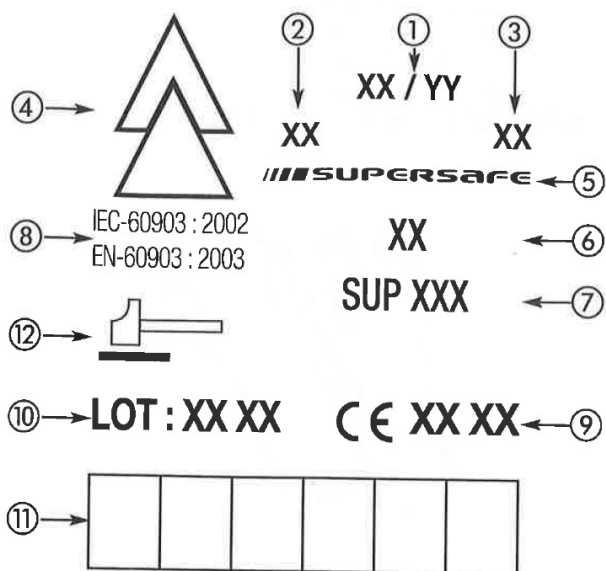

- 1.- CLASSE / CATÉGORIE
- 2.- MOIS DE FABRICATION
- 3.- ANNÉE DE FABRICATION
- 4.- SYMBOLE IEC
- 5.- FABRICANT / DISTRIBUTEUR
- 6.- TAILLE GANTS
- 7.- RÉFÉRENCE PRODUIT SUR LE CERTIFICAT D'EXAMEN DE TYPE CE.
- 8.- IEC NORME DE REFERENCE
- 9.- MARQUAGE CE ET ORGANISME DE CERTIFICATION.
- 10.- NUMÉRO DE LOT FABRICANTS
- 11.- GRILLE DE MARQUAGE DE PREMIÈRE DATE D'UTILISATION ET DATES DE TEST ULTÉRIEUR
- 12.- Symbole pour gant Composite

DIMENSIONS (mm)

Référence	Taille	Longueur (mm)	Epaisseur nominale (mm)
GPM-0-8	8	360	1,90
GPM-0-9	9	360	1,90
GPM-0-10	10	360	1,90
GPM-0-11	11	360	1,90

RECOMMANDATIONS

Stockage :

les gants doivent être stockés dans leur emballage, ni comprimés, pliés, ou stockés à proximité de canalisations de vapeurs, de radiateurs ou d'autres sources de chaleur artificielle, ou exposés à l'action directe du soleil, d'une lumière artificielle ou d'autres sources d'ozone. Température de stockage conseillée : entre 10 et 21°C.

Inspection périodique :

Pour les gants de classe 0, une vérification des fuites d'air et un contrôle visuel peuvent être considérés adéquats. Cependant, un essai diélectrique individuel peut être réalisé à la demande du propriétaire

EN COMPLEMENT

- CG-37 : sous gants ignifugé.
- CG-117 : vérificateur pneumatique ou « gonfleur de gants ».
- CG-36 : sac de protection en tissu imperméabilisé.
- CG-35 : Boîte métallique à gants.
- CG-35P : boîte à gants rigide

Aprobado por: KSO